

BPI.7011.13.3.2013

MODYFIKACJA Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej opracowania projektu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona,
Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudową oświetlenia
ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) – opracowanie projektu”**

W związku z zapytaniami skierowanymi do „Zamawiającego” po
sprawdzeniu ich zasadności wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie miejsca odprowadzania ścieków wraz z podaniem
średnicy i rzędnej dna kanału ściekowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje, że ścieki sanitarne z rejonu objętego opracowaniem
projektowym będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji o średnicy 400 mm
odprowadzającej ścieki do przepompowni zlokalizowanej w ulicy
Rogozińskiego i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków. Miejsce włączenia
przewidujemy do studzienki znajdującej się w ulicy Dworcowej (na wysokości
ul. Brzozowej) o rzędnych 17,06/15,99. W załączeniu fragment mapy
zasadniczej z zaznaczonym miejscem włączenia.

Pytanie 2:

Czy dla działek zabudowanych przykanaliki projektować do połączenia z
instalacją kanalizacyjną, czy zakończyć studzienką 1,0 m za granicą działki.

Wyjaśnienie:

Dla działek zabudowanych przykanaliki należy zaprojektować do połączenia z
istniejącą instalacją kanalizacyjną.

Pytanie 3:

Czy dla działek niezabudowanych przykanaliki projektować do granicy działki,
czy też zakończyć 1,0 m za granicą działki.

Wyjaśnienie:

Dla działek niezabudowanych (przewidywanych do zabudowy) przykanaliki należy zakończyć studzienkami przyłączeniowymi usytuowanymi w odległości 1,0 – 2,0 m za granicą działki.

Pytanie 4:


Czy ulice, w których projektowana będzie kanalizacja ściekowa są własnością Gminy czy też innych podmiotów, np. Starostwa Powiatowego lub osób prywatnych.


Wyjaśnienie:

Ulice stanowiące własność Gminy Chojna to:
Bolesława Prusa, Bogusława, Czcibora, Królowej Jadwigi, Wyzwolenia.

Ulice stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego to:
Jagiellońska, Wilsona, Żółkiewskiego, Dworcowa.

Sporządził:

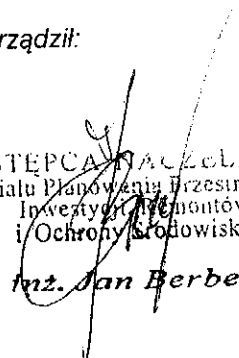
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Planowania Przesirzennego
Inwestycji i remontów
i Ochrony Środowiska
inż. Jan Berbeś

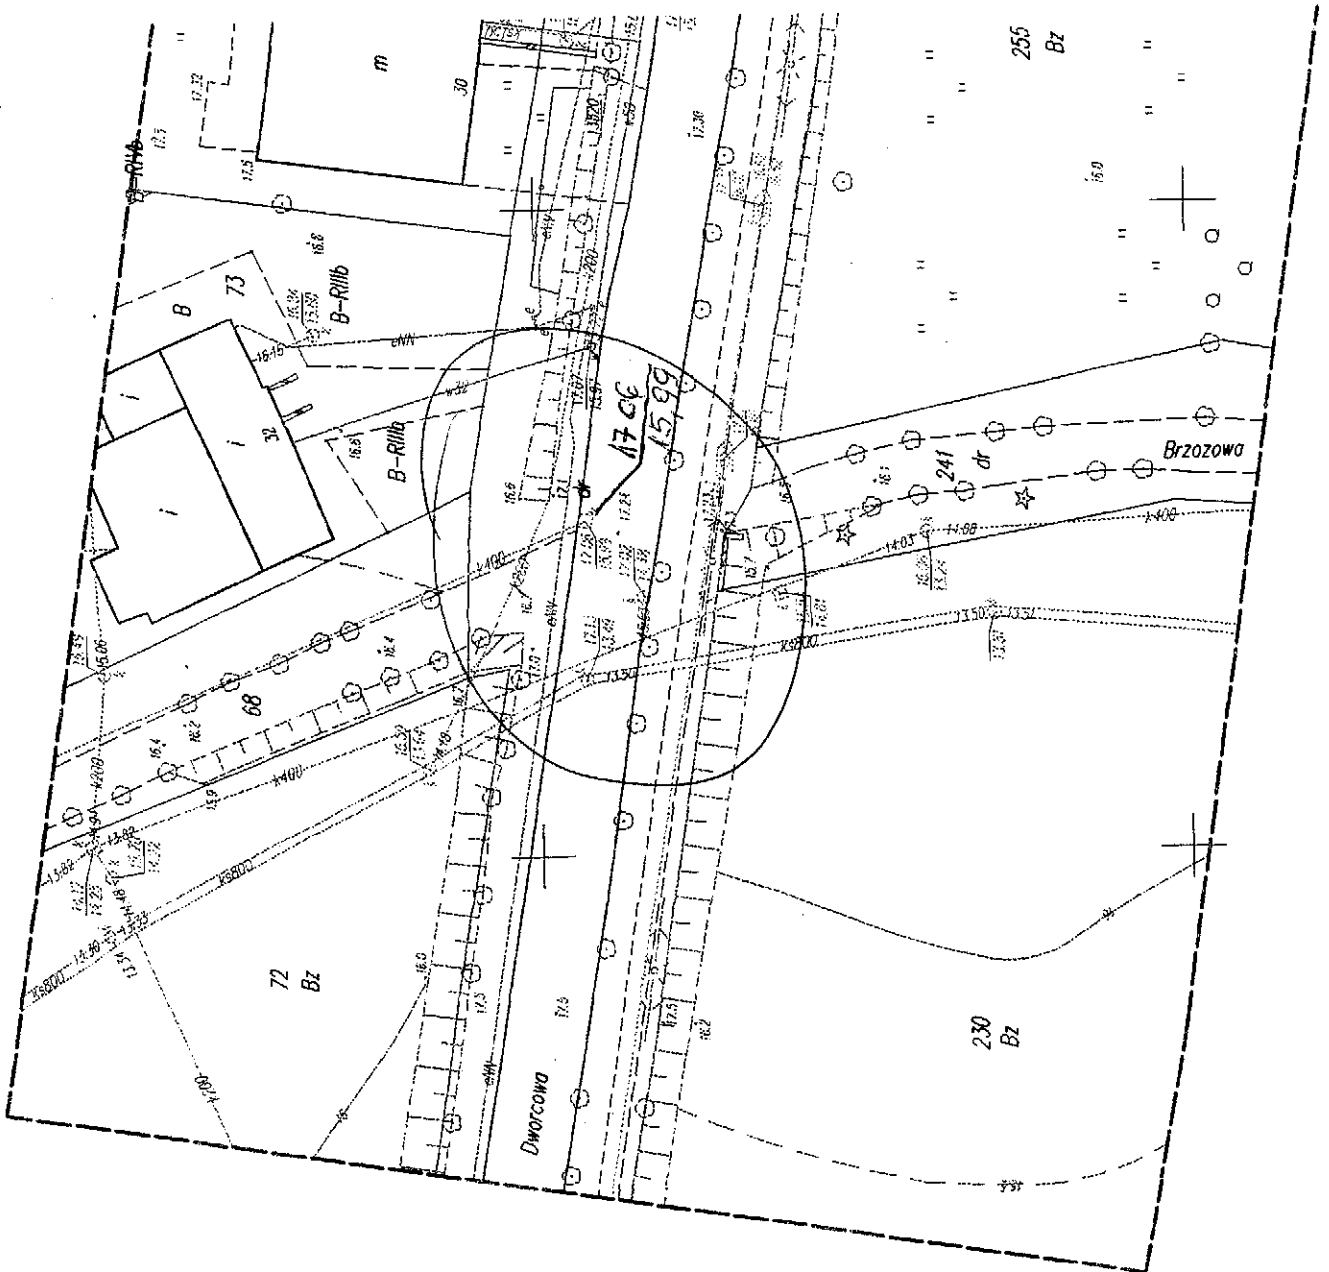

GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) – opracowanie projektu” proszę o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1. Proszę o wskazanie miejsca odprowadzania ścieków wraz z podaniem średnicy i rzędnej dna kanału ściekowego
2. Czy dla działek zabudowanych przykanaliki projektować do połączenia z instalacją kanalizacyjną, czy zakończyć studzienką 1,0 m za granicą działki
3. Czy dla działek niezabudowanych przykanaliki projektować do granicy działki, czy też zakończyć 1,0 m za granicą działki.
4. Czy ulice w których projektowana będzie kanalizacja ściekowa są własnością Gminy czy też innych podmiotów, np. Starostwa Powiatowego lub osób prywatnych.